

## RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE NANGIS

Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20240920-DELIB-2024-103-DE  
Date de télétransmission : 20/09/2024  
Date de réception préfecture : 20/09/2024

## Introduction

Ce document a pour vocation de fournir les indicateurs de performance ainsi que les chiffres clés relatifs à votre Service afin de vous permettre d'établir votre rapport RPQS. Ces mêmes éléments seront détaillés et commentés dans le Rapport Annuel du Délégué.

***Rappel : en application de la Loi NOTRe du 7 août 2015, le décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 a décalé de trois mois le délai de présentation à l'assemblée délibérante du rapport annuel relatif au prix et à la qualité des services publics (RPQS), le portant à neuf mois au plus tard suivant la clôture de l'exercice concerné. Aussi, le RPQS de l'année N doit être dorénavant présenté à l'assemblée délibérante avant le 30 septembre de l'année N+1.***

## Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Présentation du contrat .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>1.1 Les chiffres clés.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.2 Les indicateurs réglementaires 2023 .....</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>1.3 Autres chiffres clés de l'année 2023 .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>2. Le prix du service public de l'assainissement.....</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>3. L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P202.2] .....</b> | <b>10</b> |
| <b>4. Annexe : bilan par usine.....</b>  | <b>11</b> |


# 1. Présentation du contrat

## Données clés

---

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| ✓ Déléataire               | Société des Eaux de Melun |
| ✓ Périmètre du service     | NANGIS                    |
| ✓ Numéro du contrat        | S811A                     |
| ✓ Nature du contrat        | Concession                |
| ✓ Date de début du contrat | 01/01/2020                |
| ✓ Date de fin du contrat   | 31/12/2027                |

## 1.1 Les chiffres clés

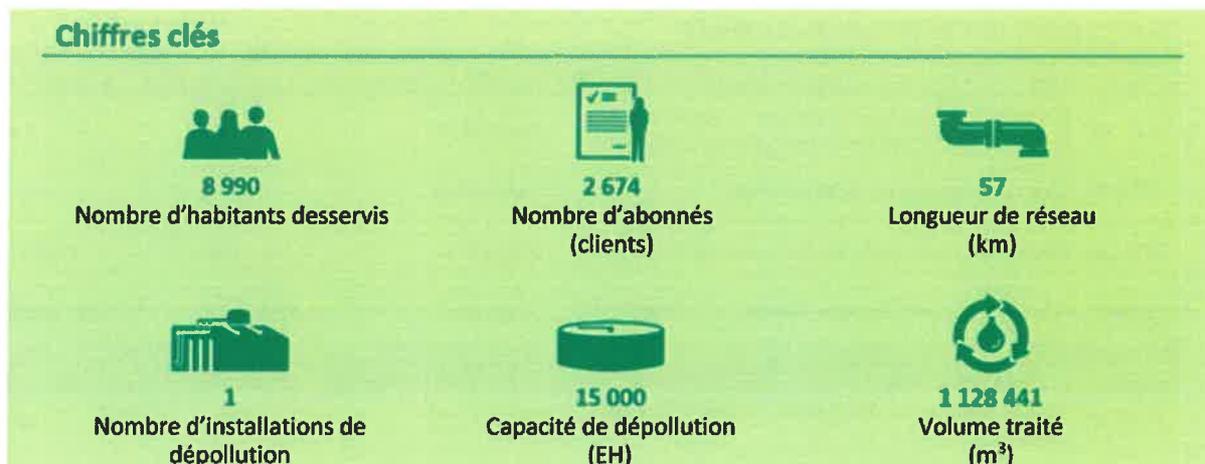

## 1.2 Les indicateurs réglementaires 2023

### Service public de l'assainissement collectif

| INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES |   | PRODUCTEUR                     | VALEUR 2022                       | VALEUR 2023           |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| [D201.0]                             | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif      | Collectivité (2)               | 8 953                             | 8 990                 |
| [D202.0]                             | Nombre d'autorisations de déversement   | Collectivité (2)               | 3                                 | 3                     |
| [D203.0]                             | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration   | Déléataire                     | 125,5 t MS                        | 123,1 t MS            |
| [D204.0]                             | Prix du service de l'assainissement seul au m <sup>3</sup> TTC  | Déléataire                     | 1,82 €/m <sup>3</sup>             | 1,87 €/m <sup>3</sup> |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE           |   | PRODUCTEUR                     | VALEUR 2022                       | VALEUR 2023           |
| [P201.1]                             | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées   | Collectivité (2)               | 100 %                             | 100 %                 |
| [P202.2]                             | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées                        | Collectivité et Déléataire (2) | 104                               | 105                   |
| [P203.3]                             | Conformité de la collecte des effluents (*)   | Police de l'eau                | A la charge de la Police de l'eau |                       |
| [P204.3]                             | Conformité des équipements d'épuration  | Police de l'eau                | A la charge de la Police de l'eau |                       |
| [P205.3]                             | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration   | Police de l'eau (2)            | A la charge de la Police de l'eau |                       |
| [P206.3]                             | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes                             | Déléataire                     | 100 %                             | 100 %                 |
| [P207.0]                             | Nombre d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité   | Collectivité (2)               | 8                                 | 3                     |
| [P207.0]                             | Montant d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité  | Collectivité (2)               | 456                               | 171                   |
| [P251.1]                             | Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers   | Déléataire                     | 0,00 u/1000 habitants             | u/1000 habitants      |
| [P252.2]                             | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau | Déléataire                     | 15,48 u/100 km                    | 15,46 u/100 km        |
| [P253.2]                             | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées   | Collectivité (2)               | 0,00 %                            | 0,00 %                |
| [P254.3]                             | Conformité des performances des équipements d'épuration   | Déléataire                     | 96 %                              | 92 %                  |
| [P255.3]                             | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées                  | Collectivité (1)               | 80                                | 80                    |
| [P256.2]                             | Durée d'extinction de la dette de la collectivité   | Collectivité                   | A la charge de la collectivité    |                       |
| [P257.0]                             | Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente   | Déléataire                     | 1,60 %                            | 2,17 %                |
| [P258.1]                             | Taux de réclamations  | Déléataire                     | 0,00 u/1000 abonnés               | 0,00 u/1000 abonnés   |

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation de l'arrêté du 21 juillet 2015

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

(\*) A ce jour, cet indicateur n'est pas défini

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSP

## 1.3 Autres chiffres clés de l'année 2023

| LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITE OPERATIONNELLE                         | PRODUCTEUR       | VALEUR 2022              | VALEUR 2023              |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral)*             | Délégataire      | 100,0 %                  | 100,0 %                  |
| LA GESTION DU PATRIMOINE  | PRODUCTEUR       | VALEUR 2022              | VALEUR 2023              |
| Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires                     | Délégataire      | 2 307                    | 2 312                    |
| Nombre de branchements eaux pluviales                                 | Délégataire      | 32                       | 33                       |
| Nombre de branchements neufs  | Délégataire      | 3                        | 6                        |
| VP.077 Linéaire du réseau de collecte                                 | Collectivité (2) | 32 306 ml                | 32 348 ml                |
| Nombre de postes de relèvement  | Délégataire      | 10                       | 10                       |
| Nombre d'usines de dépollution  | Délégataire      | 1                        | 1                        |
| Capacité de dépollution en équivalent-habitants                       | Délégataire      | 15 000 EH                | 15 000 EH                |
| COLLECTE DES EAUX USEES   | PRODUCTEUR       | VALEUR 2022              | VALEUR 2023              |
| Nombre de désobstructions sur réseau                                  | Délégataire      | 42                       | 45                       |
| Longueur de canalisation curée en préventif                           | Délégataire      | 8 193 ml                 | 6 668 ml                 |
| LA DEPOLLUTION  | PRODUCTEUR       | VALEUR 2022              | VALEUR 2023              |
| VP.176 Volume arrivant (collecté)                                     | Délégataire      | 1 023 566 m <sup>3</sup> | 1 367 569 m <sup>3</sup> |
| Charge moyenne annuelle entrante en DBO5                              | Délégataire      | 324 kg/j                 | 423 kg/j                 |
| Charge moyenne annuelle entrante en EH                                | Délégataire      | 5 395 EH                 | 7 052 EH                 |
| Volume traité   | Délégataire      | 910 228 m <sup>3</sup>   | 1 128 441 m <sup>3</sup> |
| L'EVACUATION DES SOUS-PRODUITS  | PRODUCTEUR       | VALEUR 2022              | VALEUR 2023              |
| Masse de refus de dégrillage évacués                                  | Délégataire      | 14,4 t                   | 6,1 t                    |
| Masse de sables évacués   | Délégataire      | 15,0 t                   | - t                      |
| Volume de graisses évacuées   | Délégataire      | 18,7 m <sup>3</sup>      | - m <sup>3</sup>         |
| LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION                                | PRODUCTEUR       | VALEUR 2022              | VALEUR 2023              |
| Nombre de communes desservies   | Délégataire      | 1                        | 1                        |
| VP.056 Nombre total d'abonnés (clients)                               | Délégataire      | 2 666                    | 2 674                    |
| - Nombre d'abonnés du service   | Délégataire      | 2 666                    | 2 674                    |
| - Nombre d'autres services (réception d'effluent)                     | Délégataire      | -                        | -                        |
| VP.068 Assiette totale de la redevance                                | Délégataire      | 442 954 m <sup>3</sup>   | 437 831 m <sup>3</sup>   |
| - Assiette de la redevance des abonnés du service                     | Délégataire      | 442 954 m <sup>3</sup>   | 437 831 m <sup>3</sup>   |
| - Assiette de la redevance « autres services » (réception d'effluent) | Délégataire      | - m <sup>3</sup>         | - m <sup>3</sup>         |

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

\* la conformité réglementaire des rejets (directive européenne) n'est à présent plus évaluée (voir paragraphe « L'efficacité du traitement » de ce document).

| LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES A L'EAU                | PRODUCTEUR | VALEUR 2022                     | VALEUR 2023                     |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs                | Déléataire | Mesure statistique d'entreprise | Mesure statistique d'entreprise |
| Taux de satisfaction globale par rapport au Service                 | Déléataire | 76 %                            | 79 %                            |
| Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux | Déléataire | Oui                             | Oui                             |
| Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement « Eau »        | Déléataire | Non                             | Non                             |
| LES CERTIFICATS   | PRODUCTEUR | VALEUR 2022                     | VALEUR 2023                     |
| Certifications ISO 9001, 14001, 50001                               | Déléataire | En vigueur                      | En vigueur                      |
| Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité               | Déléataire | Oui                             | Oui                             |

## 2. Le prix du service public de l'assainissement

### LA FACTURE 120 M<sup>3</sup>

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. La facture type de 120m<sup>3</sup> représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de NANGIS l'évolution du prix du service d'assainissement par m<sup>3</sup> [D102.0] et pour 120 m<sup>3</sup>, au 1<sup>er</sup> janvier est la suivante :

| NANGIS   | Montant<br>Au 01/01/2023 | Montant<br>Au 01/01/2024 | N/N-1        |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Prix du service de l'assainissement collectif</b> |                          |                          |              |
| <b>Prix TTC du service au m3 pour 120 m3</b>         | <b>1,82</b>              | <b>1,87</b>              | <b>2,75%</b> |

Prix au m3 de l'activité spécifique au contrat : **1,87 Euro/m<sup>3</sup>**

Tarifs au 01/01/2024, Traité 811 Commune Nangis (77327), édition du 08/03/2024

|  | Qté  | Euro                |               | Taux<br>TVA  |
|--|------|---------------------|---------------|--------------|
|  |      | Prix Unitaire<br>HT | Montant<br>HT |              |
| <b>Distribution de l'eau</b>                                 |      |                     |               |              |
| <b>Abonnement</b>  |      |                     |               |              |
| Abonnement (part distributeur)                               |      |                     | 38.88         | 5.5 %        |
| <b>Consommation</b>  |      |                     |               |              |
| Achat d'eau SITTEP - 0.6313/Coef Rd 0.88 (part distributeur) | (m3) | 120                 | 0.7968        | 95.62 5.5 %  |
| Consommation (part distributeur)                             | (m3) | 120                 | 0.3610        | 43.32 5.5 %  |
| Consommation (part communale)                                | (m3) | 120                 | 0.7004        | 84.05 5.5 %  |
| Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)         | (m3) | 120                 | 0.0930        | 11.16 5.5 %  |
| <b>TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU</b>                           |      |                     | <b>273.03</b> |              |
| <b>Collecte et traitement des eaux usées</b>                 |      |                     |               |              |
| <b>Consommation</b>  |      |                     |               |              |
| Consommation (part distributeur)                             | (m3) | 120                 | 1.2195        | 146.34 10. % |
| Consommation (part communale)                                | (m3) | 120                 | 0.2995        | 35.94 10. %  |
| <b>TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>           |      |                     | <b>182.28</b> |              |
| <b>Organismes publics</b>                                    |      |                     |               |              |
| <b>(taxes et redevances)</b>                                 |      |                     |               |              |
| Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)                  | (m3) | 120                 | 0.2200        | 26.40 5.5 %  |
| Modernisation des réseaux (Agence de l'eau)                  | (m3) | 120                 | 0.1850        | 22.20 10. %  |
| <b>TOTAL ORGANISMES PUBLICS</b>                              |      |                     | <b>48.60</b>  |              |
| <b>TOTAL HT de la Facture</b>                                |      |                     | <b>503.91</b> | <b>Euro</b>  |
| <b>TOTAL TTC de la Facture</b>                               |      |                     | <b>540.83</b> | <b>Euro</b>  |
| <b>Prix TTC du m3 hors abonnement</b>                        |      |                     | <b>4.17</b>   | <b>Euro</b>  |

→ **Les factures-type**

Tarifs au 01/01/2024, Traité 811 Commune Nangis (77327), édition du 08/03/2024

|  |  | Euro |                  |               |             |       |
|--|--|------|------------------|---------------|-------------|-------|
|  |  | Qté  | Prix Unitaire HT | Montant HT    | Taux TVA    |       |
| <b>Distribution de l'eau</b>                                 |  |      |                  |               |             |       |
| <b>Abonnement</b>  |  |      |                  |               |             |       |
| Abonnement (part distributeur)                               |  |      |                  | 38.88         | 5.5 %       |       |
| <b>Consommation</b>  |  |      |                  |               |             |       |
| Achat d'eau SITTEP - 0.6313/Coef Rd 0.88 (part distributeur) |  | (m3) | 120              | 0.7968        | 95.62       | 5.5 % |
| Consommation (part distributeur)                             |  | (m3) | 120              | 0.3610        | 43.32       | 5.5 % |
| Consommation (part communale)                                |  | (m3) | 120              | 0.7004        | 84.05       | 5.5 % |
| Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)         |  | (m3) | 120              | 0.0930        | 11.16       | 5.5 % |
| <b>TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU</b>                           |  |      |                  | <b>273.03</b> |             |       |
| <b>Collecte et traitement des eaux usées</b>                 |  |      |                  |               |             |       |
| <b>Consommation</b>  |  |      |                  |               |             |       |
| Consommation (part distributeur)                             |  | (m3) | 120              | 1.2195        | 146.34      | 10. % |
| Consommation (part communale)                                |  | (m3) | 120              | 0.2995        | 35.94       | 10. % |
| <b>TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>           |  |      |                  | <b>182.28</b> |             |       |
| <b>Organismes publics</b>                                    |  |      |                  |               |             |       |
| <b>(taxes et redevances)</b>                                 |  |      |                  |               |             |       |
| Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)                  |  | (m3) | 120              | 0.2200        | 26.40       | 5.5 % |
| Modernisation des réseaux (Agence de l'eau)                  |  | (m3) | 120              | 0.1850        | 22.20       | 10. % |
| <b>TOTAL ORGANISMES PUBLICS</b>                              |  |      |                  | <b>48.60</b>  |             |       |
| <b>TOTAL HT de la Facture</b>                                |  |      |                  | <b>503.91</b> | <b>Euro</b> |       |
| <b>TOTAL TTC de la Facture</b>                               |  |      |                  | <b>540.83</b> | <b>Euro</b> |       |
| <b>Prix TTC du m3 hors abonnement</b>                        |  |      |                  | <b>4.17</b>   | <b>Euro</b> |       |

### 3. L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P202.2]

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l'Indice de Connaissance et Gestion Patrimoniale du Réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

Calculée sur un barème de 120 points (ou 110 points pour les services n'ayant pas la mission de collecte), la valeur de cet indice [P202.2] pour l'année 2023 est de :

| Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux      | 84   | 84   | 94   | 104  | 105  |

| Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  |  | Barème     | Valeur ICGPR |
|---|--|------------|--------------|
| <b>Code VP</b>  | <b>Partie A : Plan des réseaux (15 points)</b>   |            |              |
| VP250   | Existence d'un plan des réseaux  | 10         | 10           |
| VP251   | Mise à jour annuelle du plan des réseaux   | 5          | 5            |
| <b>Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)</b>                                       |  |            |              |
| VP252   | Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques   |            | Oui          |
| VP253   | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres.   |            | 73,58 %      |
| VP254   | Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres |            | Oui          |
| <b>Combinaison des variables VP252, VP253 et VP254</b>  | Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)   | 15         | 12           |
| VP255   | Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations  | 15         | 15           |
| <b>Total Parties A et B</b>   |  | <b>45</b>  | <b>42</b>    |
| <b>Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)</b> |  |            |              |
| VP256   | Existence information géographique précisant altimétrie canalisations  | 15         | 13           |
| VP257   | Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes   | 10         | 10           |
| VP258   | Inventaire pompes et équipements électromécaniques   | 10         | 10           |
| VP259   | Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux   | 10         | 10           |
| VP260   | Localisation des autres interventions  | 10         | 10           |
| VP261   | Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau  | 10         | 0            |
| VP262   | Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations  | 10         | 10           |
| <b>Total:</b>   |  | <b>120</b> | <b>105</b>   |

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l'actualisation des informations patrimoniales à partir des données acquises dans le cadre de ses interventions ainsi que des informations que vos services lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau.

## 4. Annexe : bilan par usine

### → La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU [P205.3]

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'un service, au regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il [P205.3] est à établir par la Police de l'eau, qui doit l'adresser à l'exploitant en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n'a pas été communiquée à Veolia à la date d'établissement du présent rapport.

En l'absence de réception à la date d'établissement du présent rapport annuel des éléments relatifs à cet indicateur, Veolia présente ci-dessous un indicateur approché, établi à partir des données issues de l'autosurveillance mise en œuvre et des valeurs caractéristiques de référence de la station (CBPO, Qref) à utiliser, établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance). Ces valeurs sont rappelées par station dans le tableau ci-dessous.

L'évaluation est réalisée en écartant les bilans non conformes correspondant à un débit arrivant en entrée de la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, inondations...). Il s'agit donc d'une évaluation de la conformité locale (et non d'une évaluation de la conformité nationale/européenne).

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté préfectoral local ou arrêté du 21 juillet 2015 à défaut). Pour rappel, la conformité à la directive européenne n'est à présent plus évaluée.

| Conformité réglementaire des rejets | à l'arrêté préfectoral |
|-------------------------------------|------------------------|
|                                     | 100,00                 |
| Station d'Épuration de Nangis       | 100,00                 |

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

### → La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel [P254.3]

Cet indicateur [P254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau, rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures. Pour calculer cet indicateur, les bilans non conformes correspondant à un débit entrant dans la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, inondations...) sont écartés, selon la réglementation en vigueur.

| Conformité des performances des équipements d'épuration | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Performance globale du service (%)                      | 100  | 86   | 90   | 96   | 92   |
| Station d'Épuration de Nangis                           | 100  | 86   | 90   | 96   | 92   |

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

A partir de 2019, cette conformité est évaluée en retenant les nouvelles règles incluses dans les outils mis à disposition par le Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de

fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l'acte administratif (arrêté préfectoral local)).

Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

→ **Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes [P206.3]**

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.

|  | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Station d'Épuration de Nangis                                | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

# Ressourcer le monde

© Médiathèque VEOZIA - François Mours © Médiathèque VEOZIA - Samuel Bigot/Audia © Médiathèque VEOZIA - Rodolphe Escher © Médiathèque VEOZIA - Alexandre Dupeyrol  
© Médiathèque VEOZIA - Martial Renaud/Andis © Médiathèque VEOZIA - Christel SASSO / CAPA PICTURES © Photo par Thomas Barzak / Getty Images © Cavan Images via Getty Images

Veolia  
30 rue Madeleine Vionnet • 93300 Aubervilliers  
[www.veolia.com](http://www.veolia.com)

Accusé de réception en préfecture  
077-217703271-20240920-DELIB-2024-103-DE  
Date de télétransmission : 20/09/2024  
Date de réception préfecture : 20/09/2024